

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области"

Аттестат аккредитации RA.RU 21АЯ77 от 17 февраля 2016 г.  
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бородина, 57, тел./факс: 8(3952)46-80-33

ПРОТОКОЛ № Н0469  
ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОДУКЦИИ  
От: 15.06.2016

Всего страниц протокола: 1

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Топливо судовое маловязкое.  
(Проба №62. Дистиллят нефтяной средний, вид I)
2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ЗАО ПК "ДИТЭКО"
3. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: ООО "Терминалнефтепродукт" Иркутский филиал.  
Адрес: 634041, Томская обл., г.Томск, пр.Комсомольский, д.70/1
4. МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Резервуар Р-12
5. ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01.06.2016 ДАТА ВЫРАБОТКИ: -
6. АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦА: - КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦА : доставлено заказчиком 1,0 дм3
7. ДАТА ДОСТАВКИ ОБРАЗЦА НА ИСПЫТАНИЯ: 09.06.2016
8. НД НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ: -
9. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ: Экспертная оценка
10. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: Заявление от 09.06.2016
11. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: с 09.06.2016 по 15.06.2016
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: температура - 23 град. С, влажность - 35%, давление - 95,5 кПа
13. УЧАСТИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ: -
14. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОБРАЗЦА (ТАБЛИЦА):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Норма по НД	Фактическое значение	Погрешность, +/-	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре	град С	-	329	2	ГОСТ 2177 (метод А)
2	Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре	град С	-	394	3	ГОСТ 2177 (метод А)
3	Кинематическая вязкость при 20 град. С	мм2/с	-	11,43	-	ГОСТ 33
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	град С	-	68	2	ГОСТ 6356
5	Массовая доля серы	%	-	0,47	-	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847
6	Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива	мгКОН/100	-	1,1	-	ГОСТ 5985
7	Зольность	%	-	отсутствие	-	ГОСТ 1461
8	Плотность при 20 град. С	кг/м3	-	862,4	-	ГОСТ Р 51069
9	Температура застывания	град.С	-	минус 8	-	ГОСТ 20287
10	Цвет		-	желтый	-	визуально


Начальник испытательного центра

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ (Ф.И.О. лиц проводивших испытания)

О.В. Вьюнова;

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Не допускается частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения руководителя Испытательного центра

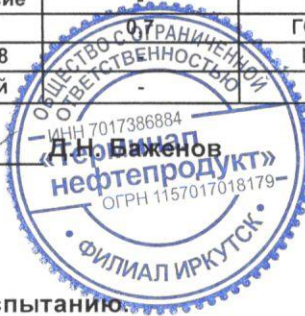

*Handwritten signature and initials on the right side of the page.*